

a. adChair inflate



Rozdzielczość: 120 ppi - skala 1:1



Format pliku: PDF



Kolor: CMYK - Coated FOGRA39



Plik spłaszczony (bez warstw),
Bez paserów drukarskich,
Bez atrybutu overprint,
Bez spadów,
Nie zmieniaj wielkości szablonu,
Zamień fonty na krzywe,
Sugerowane składowe koloru czarnego
do podświetleń: C78 M85 Y90 K100



Konieczniko usunąć czerwoną, niebieską i żółtą linię przed zapisaniem plików. Pozostawienie linii będzie skutkować jej wydrukowaniem jako element projektu! Wszystkie ważne elementy, w celu prawidłowej ekspozycji reklamy powinny być wewnątrz obszaru ochronnego zaznaczonego **Czerwoną linią**. Tło i grafika musi wypełniać cały obszar projektu. Kształt wykrojnika-zawierający obszar na szew i keder oznaczony jest **Niebieską linią**. Żółte linie oznaczają obszar technologiczny do uszycia tuneli i elementów konstrukcji- wypełnij go jednolitym kolorem




Pobierz i pracuj na szablonie do projektowania grafiki, który znajduje się na kolejnej stronie tego PDFa. Jeśli jest więcej niż jeden, przygotuj projekty w oddzielnych plikach.



Legenda oznaczeń wytycznych:

Kształt produktu


Obszar ochronny (umieść tu elementy, które mają zostać nieprzycięte, np. logo lub tekst). Pamiętaj aby usunąć wszystkie linie z projektu.



Owijka


2212 x 728 [mm]

Wydruk adChair inflate

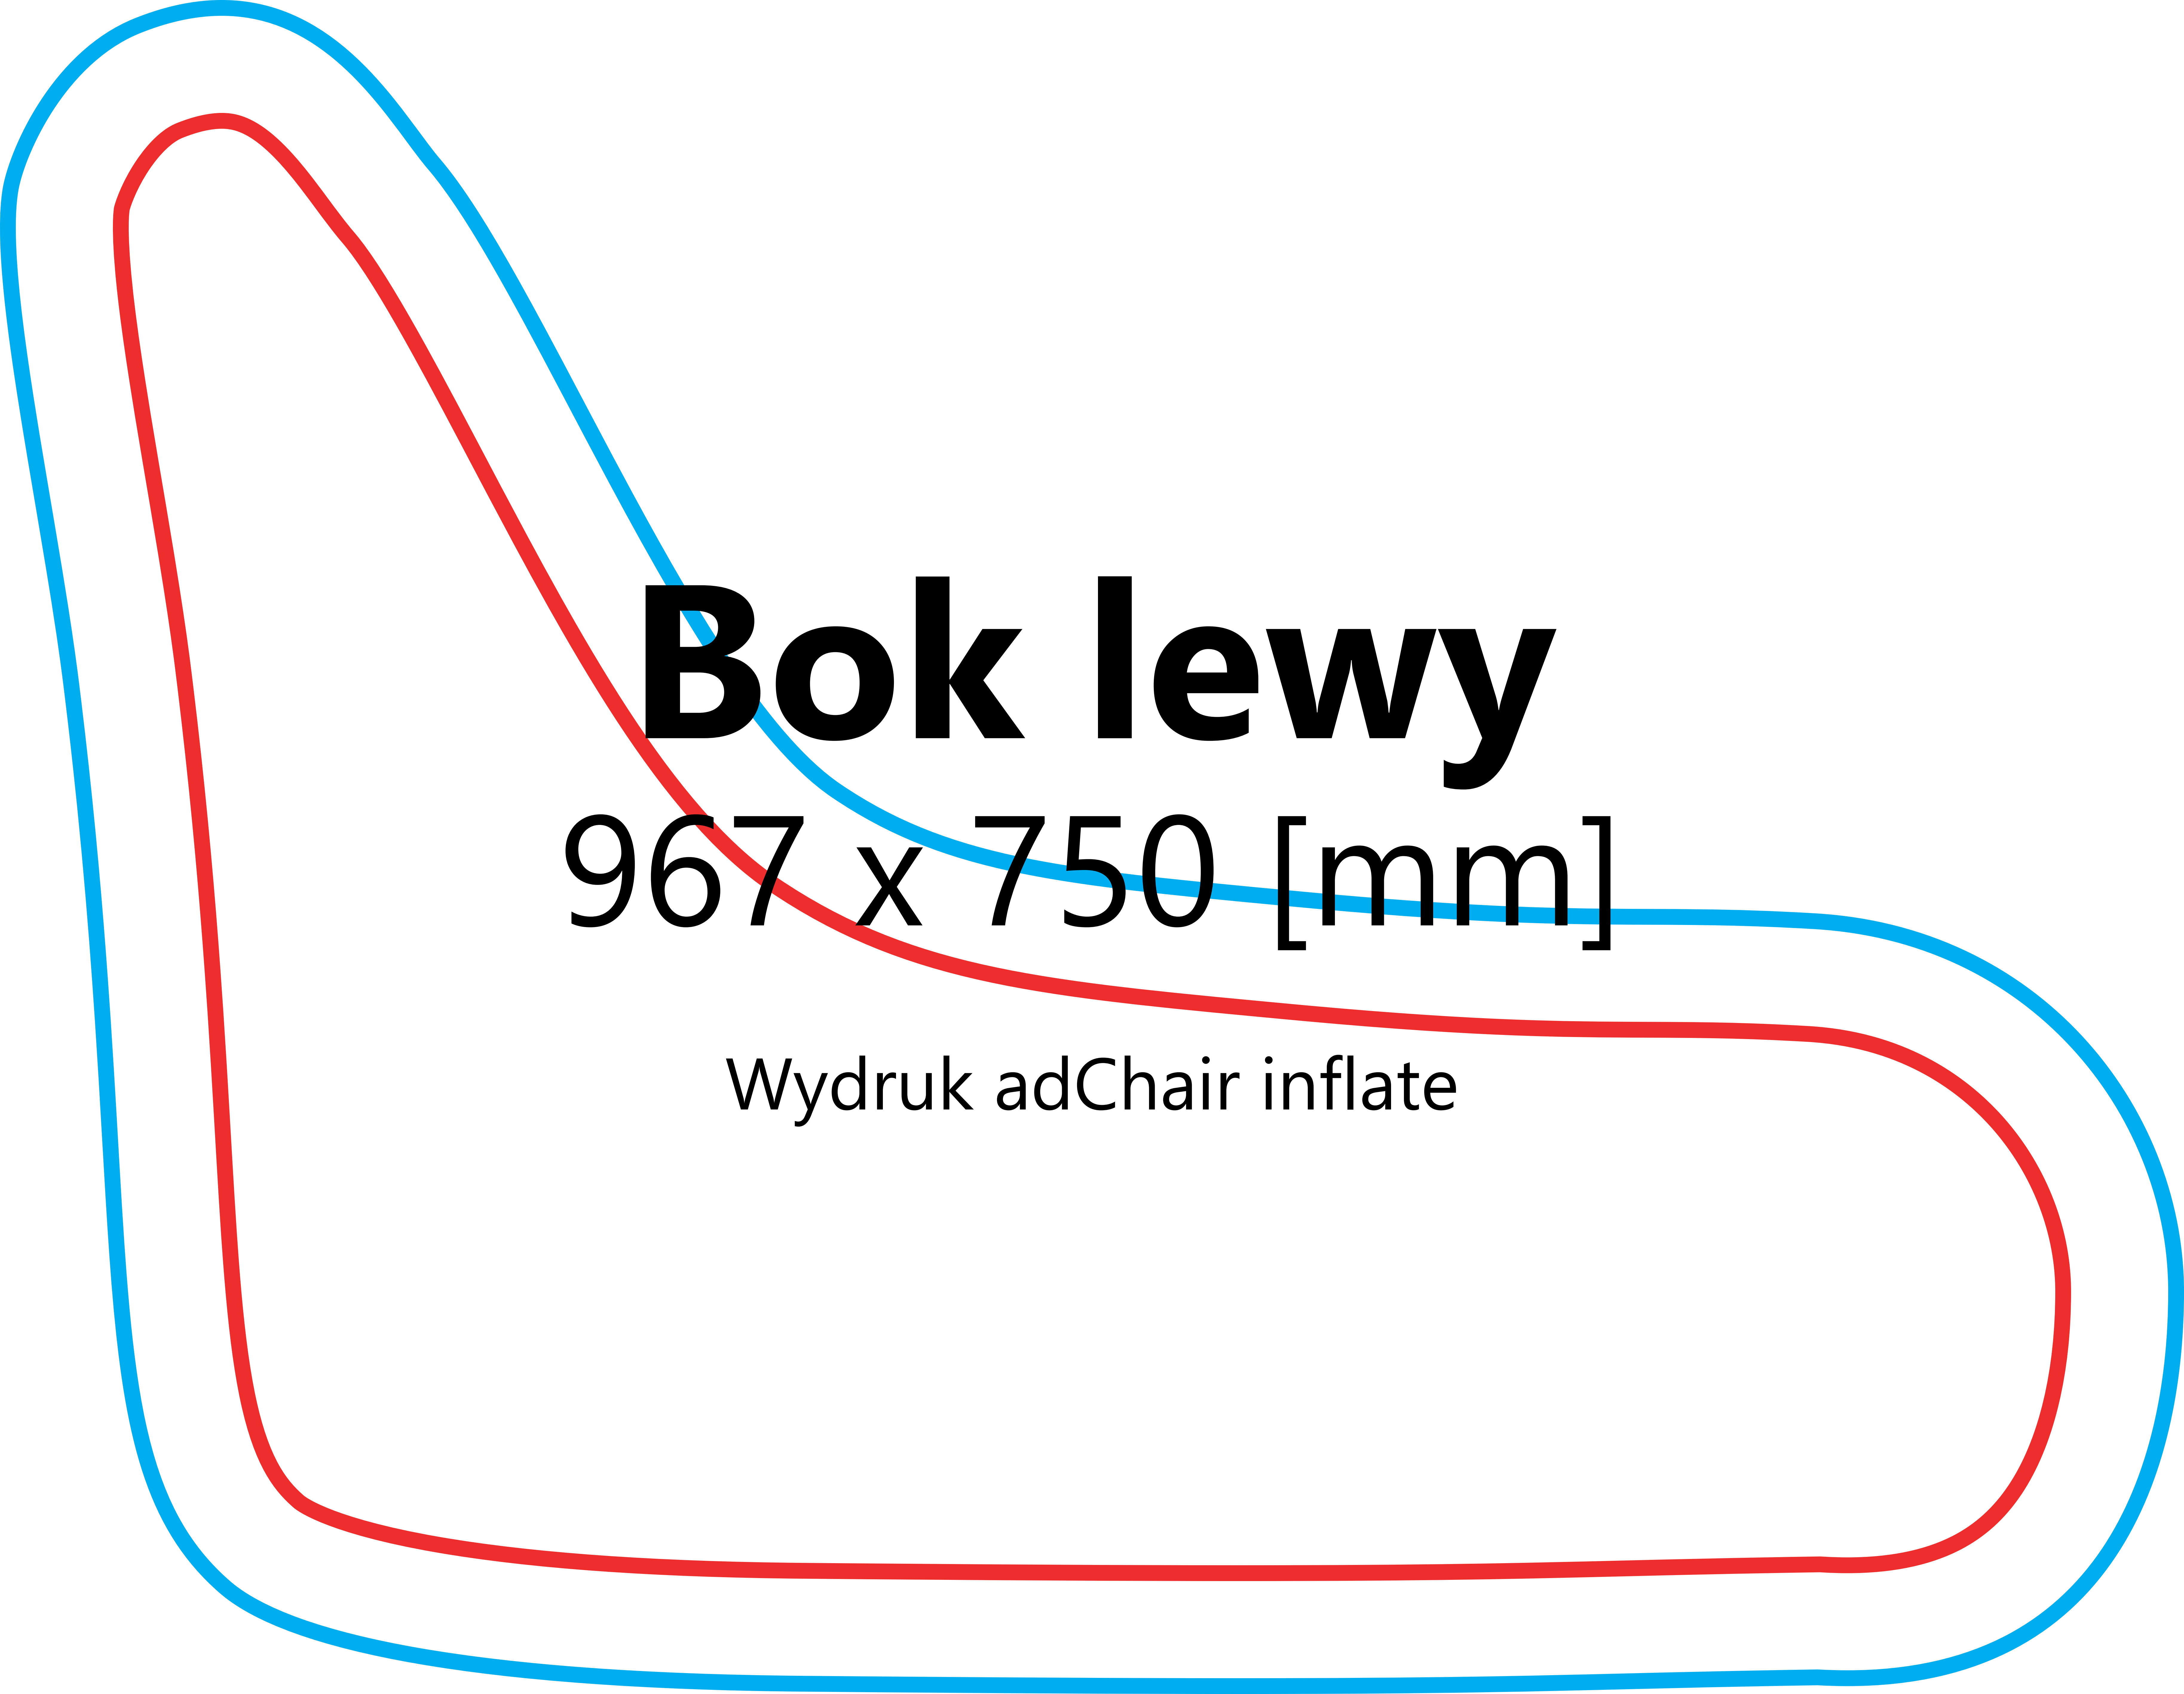

Bok lewy
967 x 750 [mm]

Wydruk adChair inflate

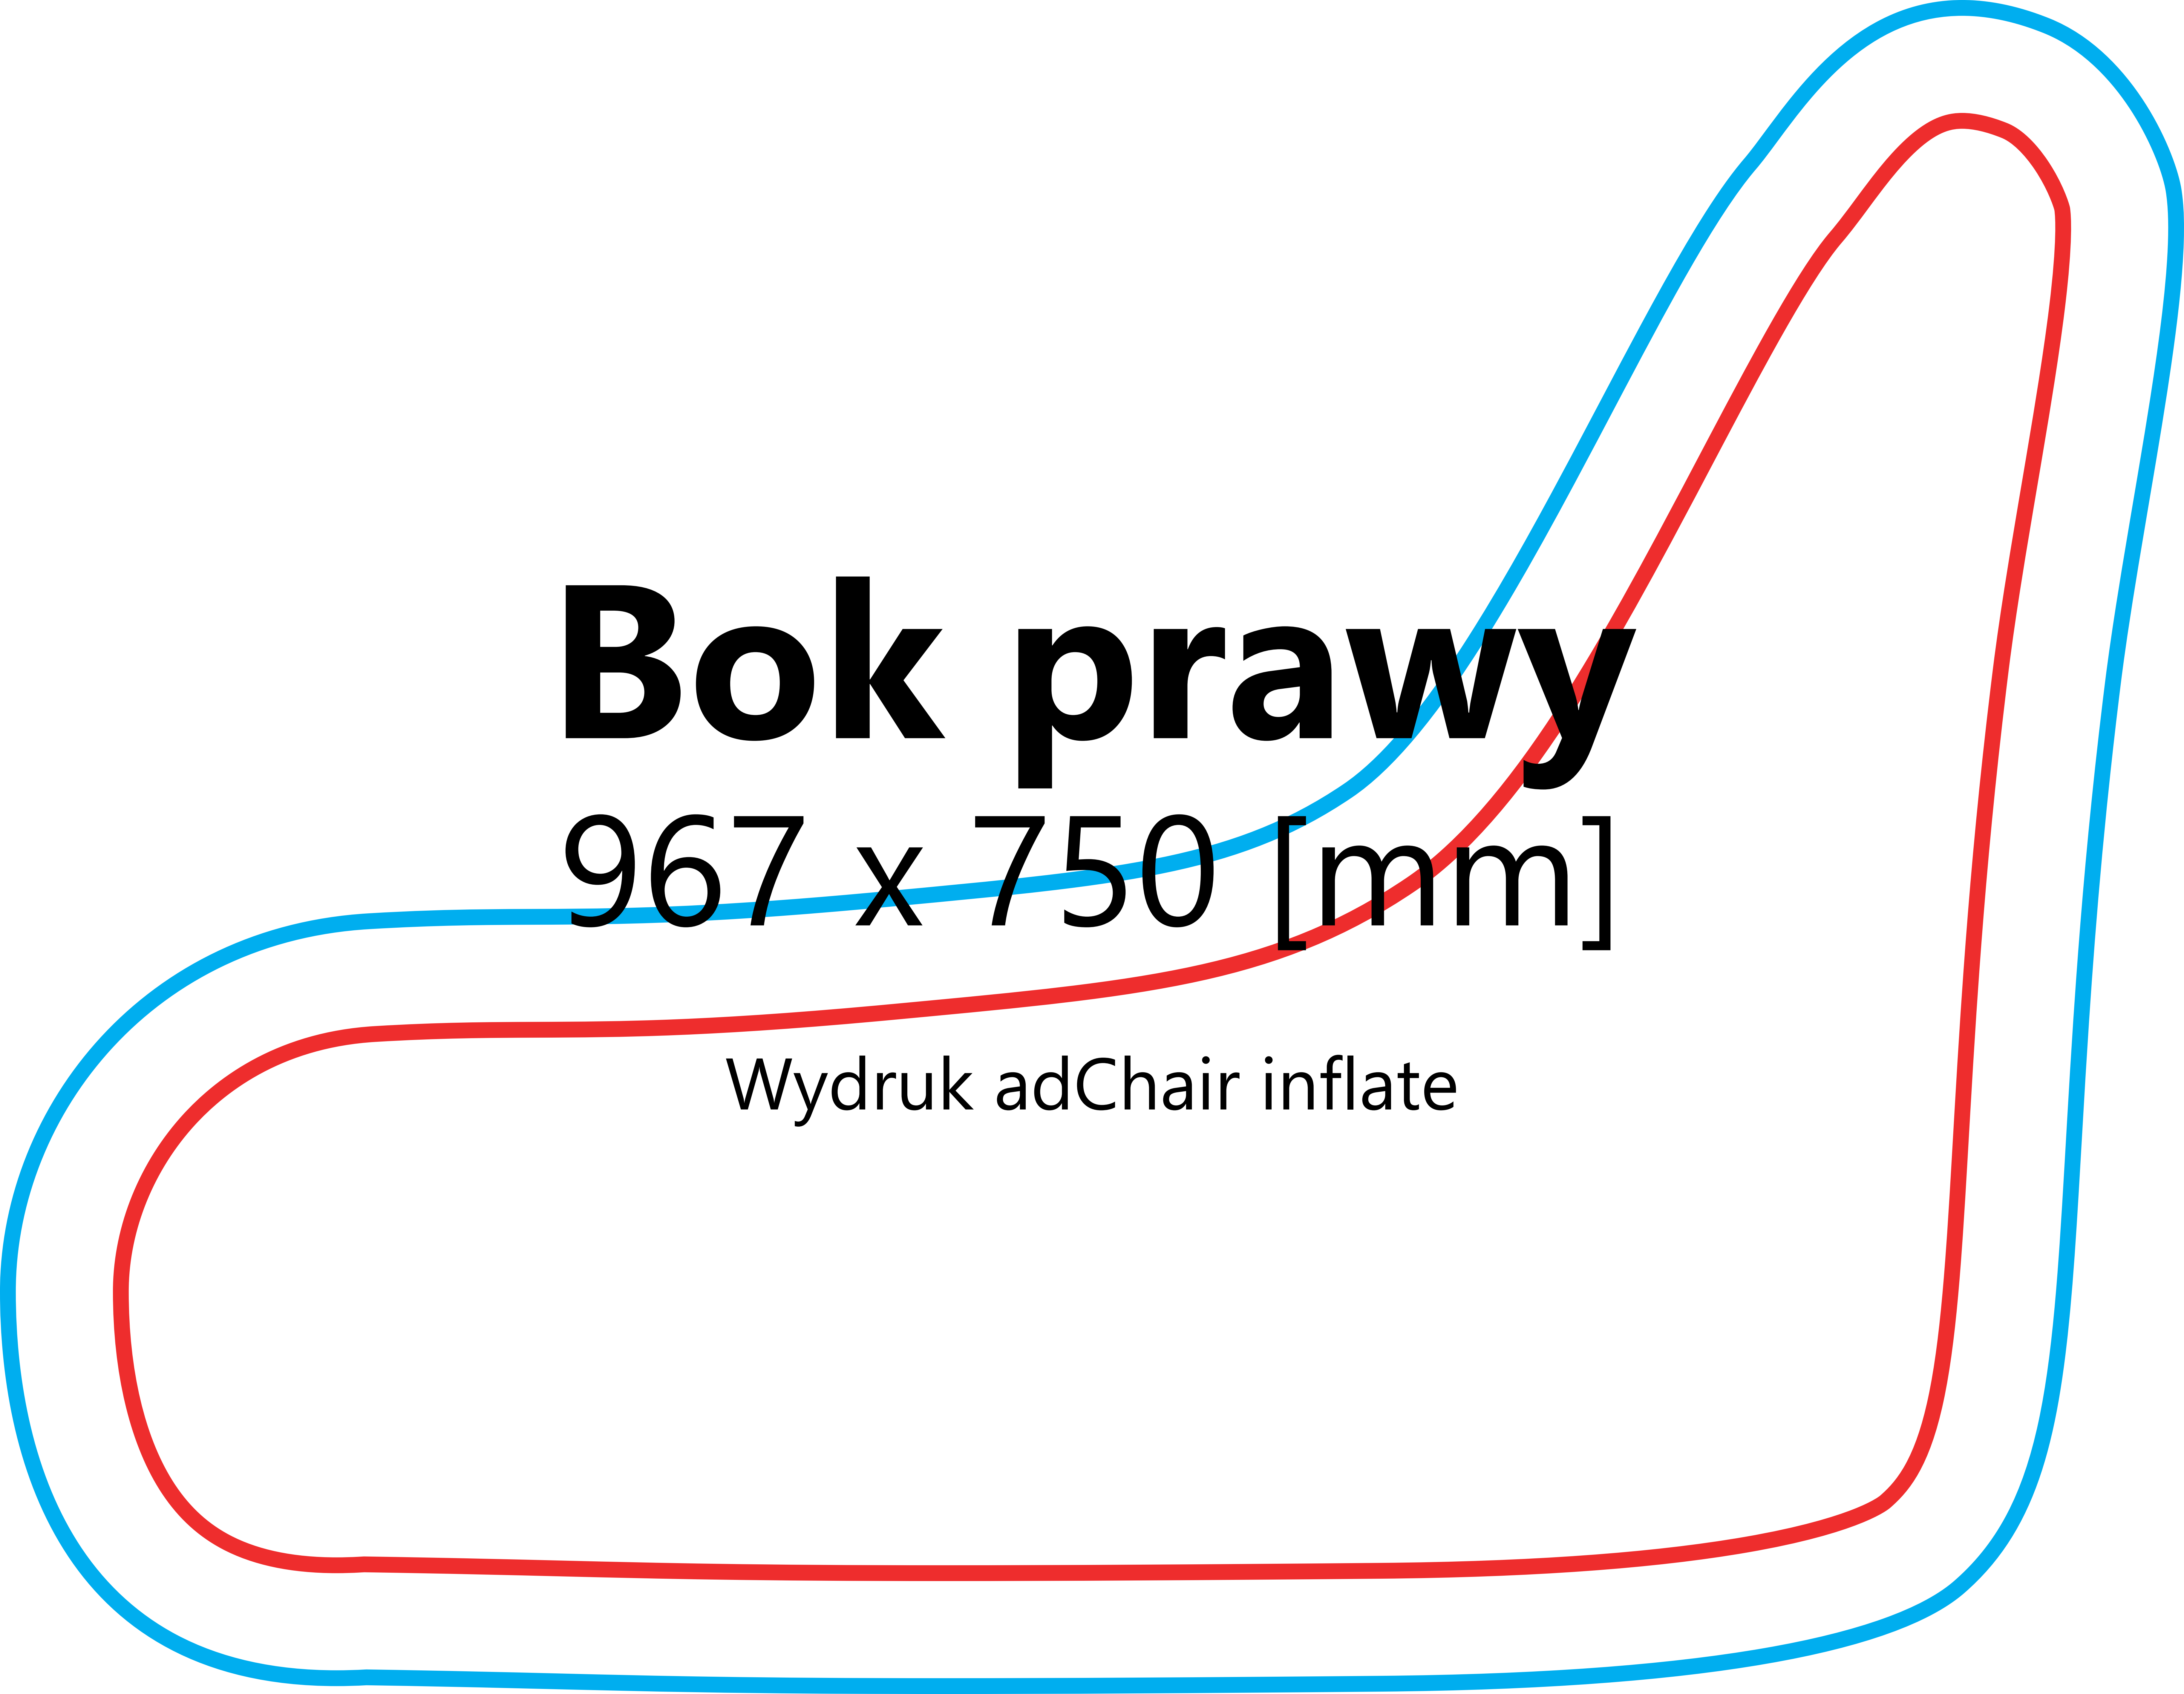The image shows a template for a chair backrest. It consists of two concentric, rounded rectangular outlines. The outer outline is blue, and the inner outline is red. The space between the two outlines represents the material to be cut out. The text is centered within the template.

Bok prawy
967 x 750 [mm]

Wydruk adChair inflate



Podstawa

899 x 707 [mm]

Wydruk adChair inflate